


TANQUES CISTERNA




ROTOMOLDEADO

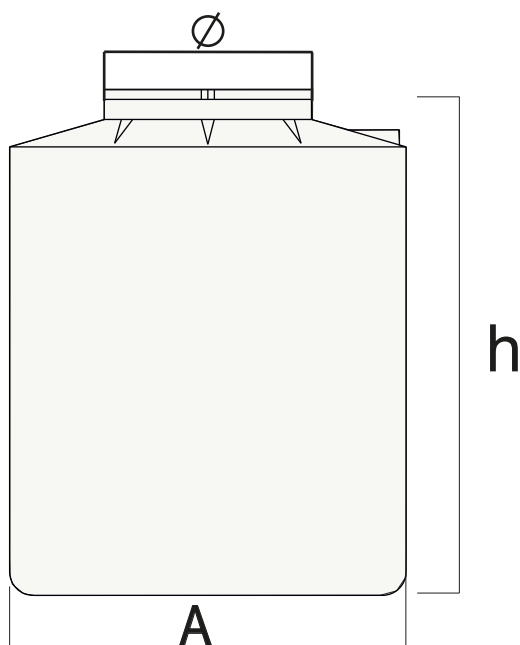

CAPACIDADES DISPONIBLES

DESCRIPCIÓN	∕	h	A
Tanque Cisterna			
Tanque 350 lts.	0,47	0,77	0,86
Tanque 550 lts.	0,47	1,04	0,85
Tanque 800 lts.	0,47	1,23	0,94
Tanque 1100 lts.	0,47	1,39	1,09
Tanque 1500 lts.	0,47	1,35	1,38
Tanque 2500 lts.	0,47	2,03	1,38
Tanque 5000 lts.	0,47	1,8	2,4
Tanque 7500 lts.	0,47	2,4	2,4

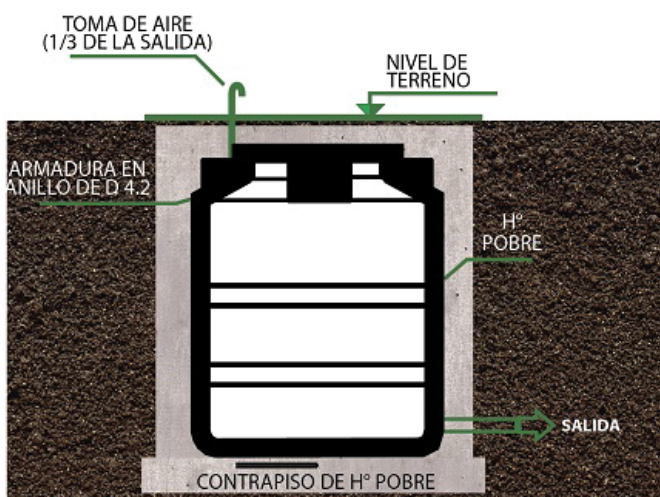

INSTALACIÓN

1. Realice la excavación. Luego un contrapiso de hº pobre de 7 cm de espesor. Una vez endurecido el hº coloque el tanque en posición con la salida conectada y luego llénelo de agua.
2. Calze los espacios laterales con hormigón pobre hasta el nivel del borde superior, con un espesor mínimo de 5 cm y los espacios laterales con hormigón h 10 hasta el nivel del borde superior, con un espesor mínimo de 5 cm colocando anillos de hierro de d 4.2 al llegar a este nivel.
3. Coloque una toma de aire anti vacío de d 1/3 al de la salida.
4. Realice una cámara de inspección con tapa. Para realizar cualquier mantenimiento.